



Kurumsal Logo Kullanım Kılavuzu

Logo

Logo tanıtımı

Medisa logosu, kurumu tanımlayan en önemli görsel unsurdur. Görsel iletişim dünyasında kurum, Medisa logosu ile kendini, ürün ve hizmetlerini özgün ve ayırt edici bir şekilde ifade eder.

Logonun teknik özellikleri, logoya yaklaşım sınırları ve minimum uygulama boyutu ile ilgili bilgiler ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.

Logo ısmarlama, özgün bir tasarımdır. Logonun tamamı veya bir kısmı yeniden oluşturulamaz veya değiştirilemez. Logonun kullanım için çoğaltılması dijital belgelerden gerçekleştirilmelidir.

Logo Oranları

Medisa logosunun tasarımı sırasında belirlenen değerler değişmezdir ve hiçbir şekilde müdahale edilemez.

Bir bütün olarak logo veya logonun parçaları yeniden yaratılamaz veya değiştirilemez. Logonun kullanım için çoğaltılması dijital dokümanlardan yapılmalıdır.


Logo sadece yatay olarak kullanılabilir.

Logonun Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Boyutu

Medisa logosu yakınlık sınırları ile belirtilen alan içerisine, kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilenler dışında başka hiçbir grafik, tipografik veya görsel unsur yerleştirilemez (Arka plan veya fotoğraf kaplaması üzerinde kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir).

Bu alan aynı zamanda kullanılan basılı malzemenin kenarına minimum mesafeyi gösterir.

Medisa logosu “SA” basılı ortamda 3 mm'den, sanal ortamda ise 14 pikselden daha küçük boyutlarda kullanılmamalıdır.

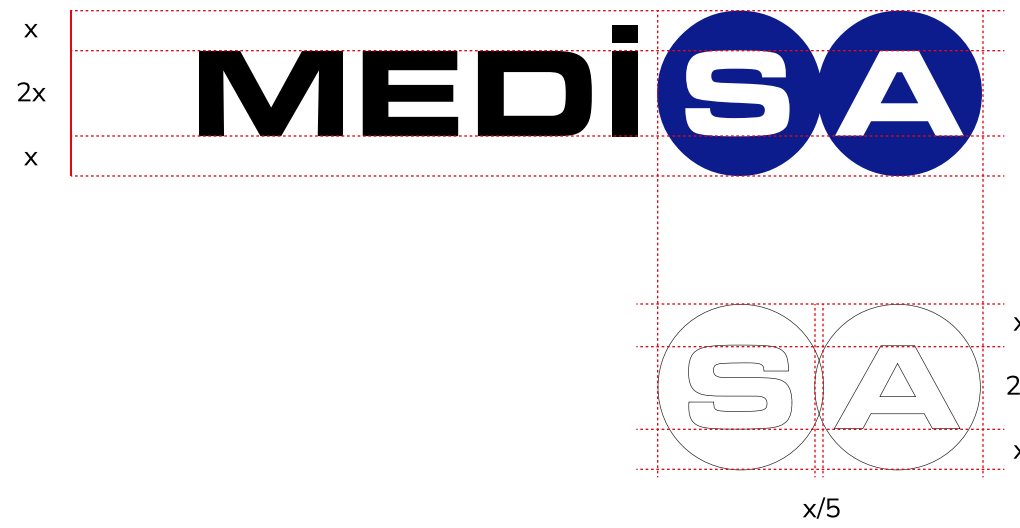

3 mm (Basılı medyada minimum kullanılabilir boyut)

14 piksel (dijital ortamda minimum kullanılabilir boyut)

Logo kullanım kuralları

Logonun tek renk kullanımı

Logonun tek renk uygulaması için belirlenen renkler Pantone Reflex Blue (mavi), Pantone Black (siyah), Pantone 871 (altın yıldız) ve Pantone is 877'dir (gümüş yıldız).

Medisa logoları için tercih edilen kullanım mavi-siyah iki renkli kullanımdır. Logo tek renk uygulanacaksa öncelikle aşağıdaki Pantone Reflex Blue alternatifi tercih edilmelidir. Tek renk alternatiflerinden ikisi aynı logoda birlikte kullanılabilir.

Renkli arkaplan üzerine logo kullanımı

Medisa logosu için tercih edilen kullanım mavi-siyah iki renktir. Ancak kimi zaman logonun farklı zeminlerde, fotoğraflarda, illüstrasyonlarda veya tek renk uygulamalarda kullanılması gerekebilir. Önemli olan logonun görünürlüğünün kaybolmamasıdır.

Logonun renkli kullanımı bu bölümde ana ve ara renkler kullanılarak sunulmuştur.

Siyah ve beyaz arka plan üzerinde logo iki mavi-siyah renk uygulamasına sahiptir

Medisa logosunun tercih edilen kullanımı mavi ve siyah olmak üzere iki renktir. Ancak kimi zaman logonun farklı zeminlerde, fotoğraflarda, illüstrasyonlarda veya tek renk uygulamalarda kullanılması gerekebilir. Önemli olan logonun görünürlüğünün kaybolmamasıdır. Bu bölümde örnek olarak seçilen gri tonlamalı arka planlar üzerinde logonun renkli kullanımı gösterilmiştir.



Pantone Reflex Blue



Pantone Black



Pantone 871 (Altın yıldız)



Pantone 877 (Gümüş yıldız)



Pantone Reflex Blue renkli arka plan üzerinde



Pantone Siyah renk arka plan üzerinde kullanımı



Pantone 871 renkli zeminde kullanımı



Pantone Reflex Blue renkli arka plan üzerinde



Pantone 871 (altın yıldız) renkli zeminde kullanımı



Pantone 877 (gümüş yıldız) renkli zeminde kullanımı



Pantone Reflex Blue renkli zemin üzerine altın yıldız uygulaması



Pantone Reflex Blue renkli zemin üstünde gümüş yıldız uygulaması



Fotoğraf üstünde altın yıldız uygulaması



Fotoğraf üzerinde gümüş yıldız uygulaması



10K



20K



30K



40K



50K



60K



70K



80K



90K



100K

Logo kullanım kuralları

Siyah-beyaz fon üzerinde logonun siyah-beyaz kullanımı

Medisa logosu için tercih edilen kullanım mavi-siyah iki renktir. Ancak kimi zaman logonun farklı arka planlar, fotoğraflar, illüstrasyonlar veya tek renk uygulamalar üzerinde kullanılması gerekebilir. Logonun görünürlüğünün kaybolmaması önemlidir. Bu bölümde logonun tek renkte kullanımı örnek olarak seçilen gri tonlamalı arka planlar üzerinde gösterilmiştir.

Fotoğraf üzerinde kullanım

Medisa logosunu fotoğraf/grafik üzerinde kullanırken görünürlüğünün sağlanmasına özen gösterilmelidir.



Kabartma logo uygulaması

Medisa logosunun gofre uygulaması için, siyah-beyaz kullanım standartları geçerlidir.

Maksimum gofre derinliği yazıdaki harf kalınlığı kadar olabilir. Gofre kenarlarının malzemenin ve teknolojinin imkan verdiği ölçüde keskin olması gerekir.

Metal uygulamalarda, pres yoluyla elde edilmiş gofre, kenar problemlerinden dolayı tavsiye edilmez. Pres uygulama sadece kağıt malzemeler için geçerlidir.

Logonun tümü gofre olmalıdır. Sadece “SA” işareti gofre “MEDİ” yazı bölümü düz olamaz. İçer gofre (ezme) kullanılmaz.

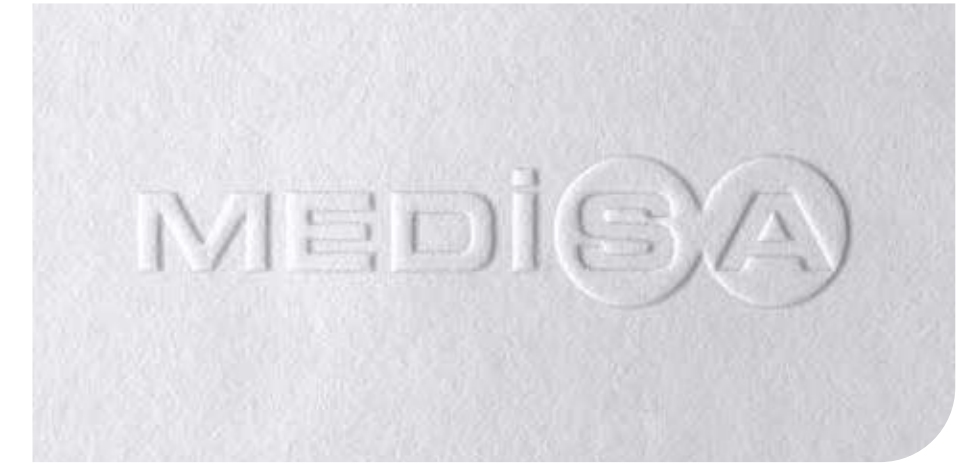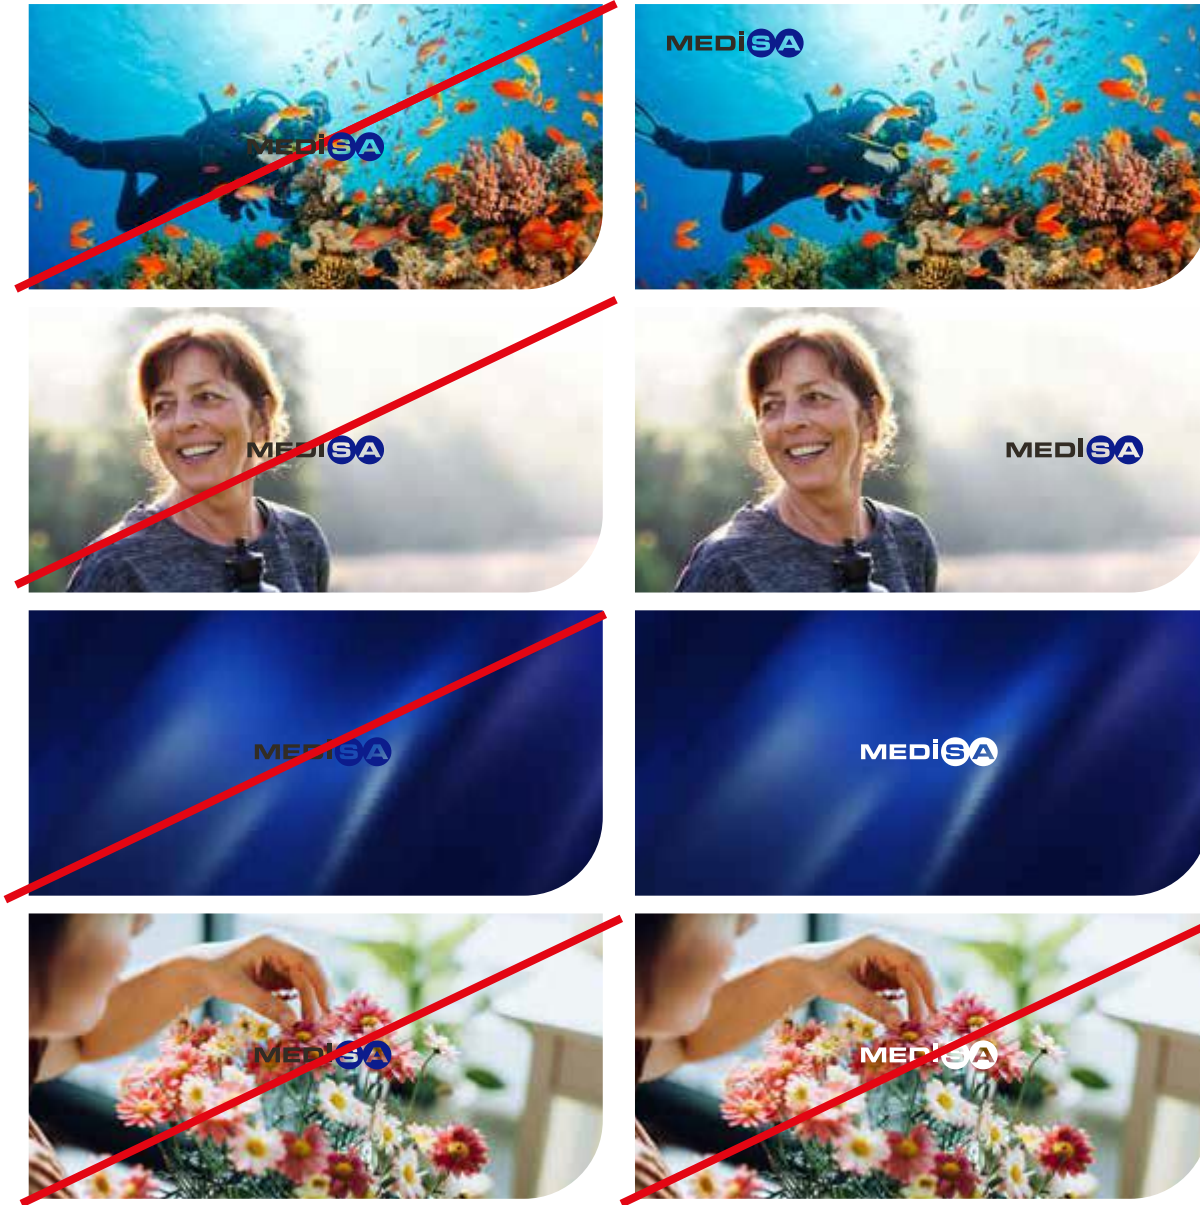


Logo Kullanımında Yapılmaması Gerekenler

Yanlış uygulama örnekleri

Medisa logosunun yanlış uygulamaları, olası durumlara göre bu bölümde sunulmuştur. Kılavuzda gösterilen örnekler dışında logonun kullanımı konusunda şüpheye düşüldüğünde Medisa pazarlama ekibine danışılmalıdır.



Medisa logo parçalarının konumu

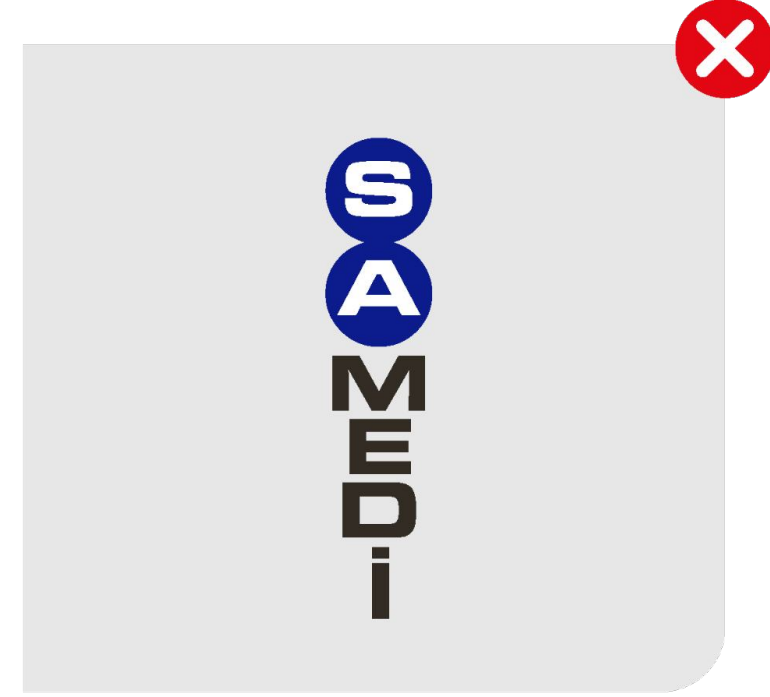

Medisa logosunun parçaları dikey kullanım için taşınamaz.



Medisa logosunun parçaları yeniden üretilemez veya yerine başka bir parça konulamaz.



Sabancı logosunun oranları değiştirilemez



Medisa logosunun renkleri değiştirilemez.




Medisa logosunun renkli uygulamalarında tek renk alternatiflerinden ikisi aynı logoda kullanılamaz.




Medisa logosunun siyah beyaz uygulamasında logodaki renklerin gri değerleri kullanılmaz. Logo tek renk siyah olarak kullanılır.



Medisa logosuna yaklaşma sınırı ile gösterilen alana başka hiçbir grafik, tipografik veya görsel nesne giremez.

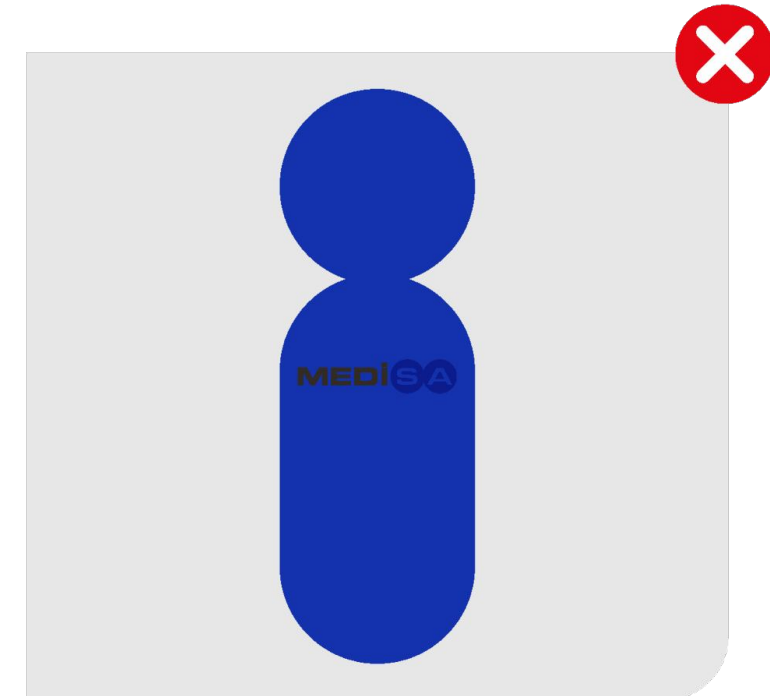

Medisa logosu mavi renk insan ikonu üzerinde iki renk olarak kullanılamaz.

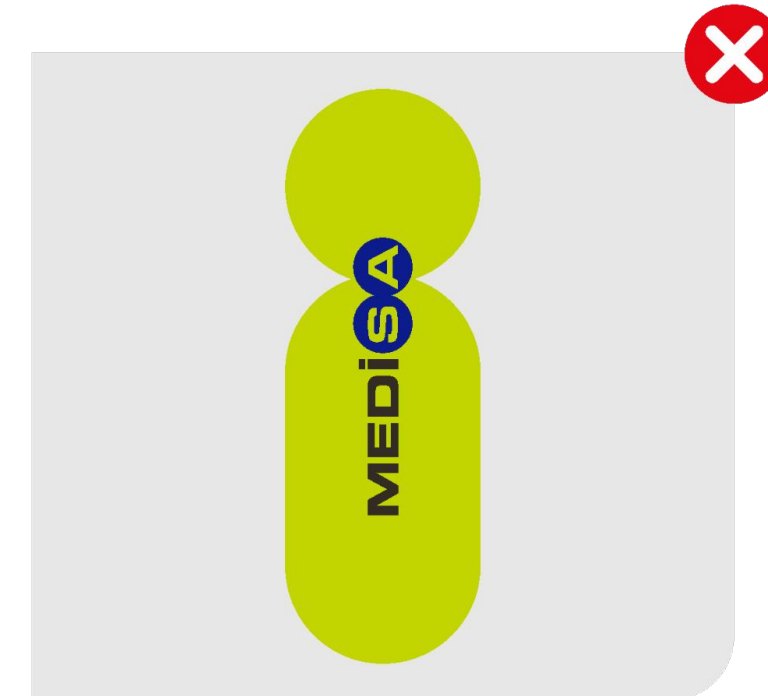

Medisa logosu yeşil insan simgesi üzerine ortalı ve dikey olarak kullanılamaz.

MEDİSA

Daha fazla bilgi için lütfen
iletişime geçiniz:

marketing@medisasaglik.com.tr

Teşekkürler